

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No: DoP 4/2024

1. Produkto tipo unikalus atpažinimo pavadinimas:

INTU FR DISC

2. Paskirtis:

"INTU FR DISC" skirta atkurti lanksčių sienų, standžiųjų sienų ar standžiųjų grindų konstrukcijų atsparumą ugniai, kai per jas nutiesti kabeliai ir vamzdžiai.

3. Gamintojas:

INTUSEAL Sp. z o.o.

ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

4. Įgaliotas atstovas:

Netaikoma

Eksplotacinių savybių pastovumo įvertinimo ir patikrinimo (AVCP) sistema ar sistemos:

Systema 1

Darnusis standartas:

Netaikoma

Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos:

Netaikoma

6b. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 350454-00-1104

Europos techninis liudijimas:


ETA-24/0158 of 28/03/2024

Techninio vertinimo įstaiga:

ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos:

No. 1488

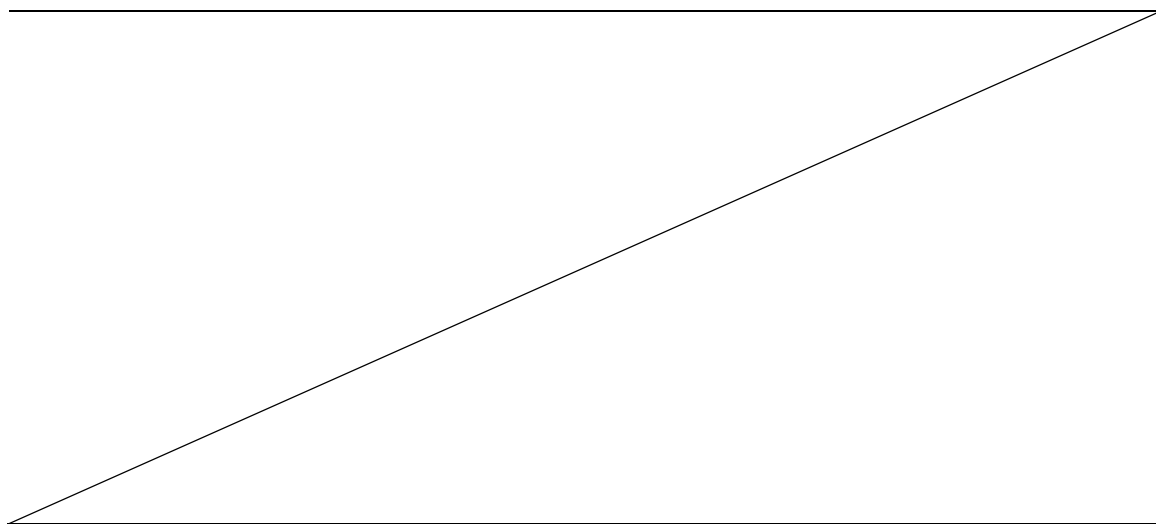

7. Deklaruojamos savybės:

Pagrindiniai reikalavimai	Eksplotacinės charakteristikos
BWR 2 Sauga gaisro atveju	
Degumas	NPD (nedeklaruotas)
Atsparumas ugniai	Lentelės B1. ÷ B5.

B1 lentelė. Pavienių kabelių (ϕ kabelio ≤ 21 mm) arba kabelių ryšulių (ϕ ryšulio ≤ 25 mm), nutiestų lanksčiose arba standžiose sienose atsparumo ugniai klasifikacija

Atsparumas ugniai: EI 120
Sienos storis ≥ 100 mm

B2 lentelė. Metalinių vamzdžių (vamzdžio skersmuo ≤ 16 mm, be kabelių viduje), nutiestų lanksčiose arba standžiose sienose atsparumo ugniai klasifikacija

Atsparumas ugniai: EI 120-C/U EI 120-C/C
Sienos storis ≥ 100 mm

B3 lentelė. PVC (plastikinių) vamzdžių, kanalų (ϕ 25 mm), su kabeliais (ϕ 21 mm) arba be jų, nutiestų lanksčiose arba standžiose sienose atsparumo ugniai klasifikacija

Kanalas	Sienelės storis [mm]	Komunikacijos viduje	Kiekis x diametras x storis INTU FR DISC [mm]	Atsparumas ugniai
PVC	1,05	Be	2 x 65,0 x 3,0	E 120-U/U
		Mažo skerspjūvio kabeliai: Ø _{kabeliai} ≤ 21 mm	2 x 65,0 x 3,0	E 120-C/U E 120-U/C E 120-C/C
		Kabelio tipas B: E-YY-J 1x95RM, E-YY-O 1x95RM, NYY-J 1x95RM, NYY-O 1x95RM, VV 1x95, TT 1x95RM 0,6 / 1,0 kV	2 x 65,0 x 3,0	EI 90 / E 120-U/U EI 90 / E 120-C/U EI 90 / E 120-U/C EI 90 / E 120-C/C
Sienos storis ≥ 100 mm				

B4 lentelė. Pavienių kabelių ($\varnothing$ kabelio ≤ 14 mm) arba kabelių ryšulių ($\varnothing$ ryšulio ≤ 25 mm, $\varnothing$ kabelio ≤ 14 mm) nutiestų per standžias grindis atsparumo ugniai klasifikacija

Atsparumas ugniai: EI 120
Grindų storis ≥ 150 mm, tankis ≥ 550 kg/m ³

B5 lentelė. Pavienių kabelių (14 mm $< \varnothing$ kabelio ≤ 21 mm) arba kabelių ryšulių ($\varnothing$ ryšulio ≤ 25 mm, $\varnothing$ kabelio ≤ 21 mm) nutiestų standžioje grindyse

Atsparumas ugniai: EI 90 / E 120
Grindų storis ≥ 150 mm, tankis ≥ 550 kg/m ³

BWR 3 Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga:	
Oro laidumas	NPD (nedeklaruotas)
Vandens nepraleidžiamumas	NPD (nedeklaruotas)
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	NPD (nedeklaruotas)
BWR 4 Naudojimo sauga	
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	NPD (nedeklaruotas)
Atsparumas smūgiams ir judėjimui	NPD (nedeklaruotas)
Sukibimas	NPD (nedeklaruotas)
Patvarumas	Z ₂
BWR 5 Apsauga nuo triukšmo	
Oru sklindančio garso izoliacija	NPD (nedeklaruota)
BWR 6 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	
Šilumos laidumas	NPD (nedeklaruotas)
Laidumas vandens garams	NPD (nedeklaruotas)

8. Tinkama techninė dokumentacija arba speciali techninė dokumentacija:

Netaikoma

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka nurodytas charakteristikas. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik išskirtinai aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Vardas ir pavardė : Michał Szykowski

Pareigos: Kompanijos valdybos viceprezidentas

Piaseczno, 03.04.2024

Vieta, data

INTUSEAL Sp. z o.o.

Prezės Zarządu

Michał Szykowski

Parašas

DoP 4/2024 page 3 z 3

INTUSEAL Sp. z o.o.

Ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

NIP: 5223031827 | REGON: 361758444

Nr KRS: 0000562502