



Labai ankstyvas įspėjamasis
įsiurbiančių dūmų aptikimas.

SecuriSmoke ASD

Pilnas modelių asortimentas kiekvienai programai



Didelės atviros erdvės

Didelės atviros erdvės, tokios kaip teatrai, atriumai ir oro uostų terminalai, kelia daugybę priešgaisrinės apsaugos problemų. Taškiniai dūmų detektoriai dažnai būna neveiksmingi dėl dūmų praskiedimo ir stratifikacijos. Čia yra „SecuriSmoke ASD“

Piratiniai dūmų detektoriai veikia patikimai: šie ankstyvojo įspėjimo įtaisai naudojami keliais aliarmo lygiais, leidžiančiais reaguoti laipsniškai, atsižvelgiant į situaciją, kad būtų išsaugota gyvybė ir turtas.



Logistika ir sandėliavimas

Šiuolaikinės, automatizuotos ir didelės apimties saugyklos yra pagrindinė infrastruktūra beveik kiekvienos įmonės tiekimo grandinėje. Ir jie yra jautrūs: net nedidelis gaisras gali rimtai pakenkti verslo tęstinumui. Įsiurbiančių dūmų aptikimo technologija užtikrina optimalią apsaugą. Įsiurbiami dūmų detektoriai iš Securitron greitai ir tiksliai reaguoja kilus gaisrui: jų išankstinio įspėjimo galimybė leidžia ją suvaldyti prieš įsitvirtinus.



Švrios patalpos ir kontroliuojama aplinka

Kontroliuojama aplinka reikalauja labai patikimos priešgaisrinės apsaugos. Kartu jie kelia ypatingų iššūkių, susijusių su priešgaisrinės signalizacijos sistemos projektavimu ir priežiūra – pavyzdžiui, aplinkos kontroliuojamose gamybos situacijose, ligoninių steriliose zonose ar didelėse puslaidininkių gamybos patalpose. Siurbiamieji dūmų detektoriai SecuriSmoke ASD gali būti išdėstyti lengvai pasiekiamose vietose: tai supaprastina jų priežiūrą, o be problemų veikimas sumažina riziką žmonėms ir medžiagoms, taip užtikrinant veiklos tęstinumą.



IRT infrastruktūra

Be jokios abejonės, daugelis įmonių sustotų be veikiančios IRT infrastruktūros. Pagrindinį vaidmenį atlieka serverių patalpos MVĮ, mobiliojo ryšio bazinės stotys ir dideli duomenų centrai. Apsaugoti juos nuo gaisrų yra sudėtinga užduotis, nes dėl didelės ir audringos oro srovės sunku aptikti praskiestus, ankstyvos stadijos dūmus. „SecuriSmoke ASD“ įsiurbiamieji dūmų detektoriai su keliais aliarmo lygiais palaiko atitinkamas intervencijas ir leidžia automatiškai įjungti gesinimo sistemas.



Geležinkelio ir greitojo transporto mazgai

Geležinkelio mazgai, įskaitant priemiestines geležinkelių ir metro sistemas, yra svarbūs viešojo transporto elementai. Kadangi jie daugiausia veikia po žeme, gaisro atveju traukinių ir stočių evakuacija užtrunka ilgiau. Kiekviena sekundė svarbi skubios pagalbos tarnyboms, evakuojančioms pavojingus keleivius, todėl labai svarbu anksti pranešti apie galimą gaisrą. Čia atsiranda „SecuriSmoke ASD“ dūmų detektoriai, pasižymintys keliais aliarmo lygiais ir greita reakcija.



Sudėtingos aplinkos

Daug sandėlių statoma siekiant patenkinti didėjančius gyventojų skaičiaus augimo, besikeičiančios vartotojų elgsenos ir naujoviškų prekių poreikius. Sparčiai augančiai elektroninei prekybai dėl skaitmeninimo reikia tam skirtų sandėlių, pavyzdžiui, šaldymo sandėlių, kad būtų patenkinta auganti šviežių, šaldytų ir greitai gendančių prekių paklausa. SecuriSmoke ASD įsiurbiamieji dūmų detektoriai gali būti naudojami šalia sandėliuojamų prekių, nepaisant šalčio ar skersvėjų. Ankstyvas gaisro aptikimas užtikrina nenutrūkstamą verslo veiklą.

Tinkamas įrenginys kiekvienam reikalavimui



ASD 535-1, 1 kanalas



ASD 535-2, 2 kanalai



ASD 535-3, 1 kanalas
Dūmų lygio indikatorius



ASD 535-4, 2 kanalai
Dūmų lygio indikatorius

ASD 535

Labai didelėms stebėjimo zonoms

Atsparus aplinkos teršalams, pvz., dulkėms, nešvarumams, drėgmei ir garams. Pritaikymas: aukštuose ir giliai šaldomuose sandėliuose, dideliuose duomenų centruose, istoriniuose pastatuose, didelėse/aukštose salėse ir kt. Patvirtinimas / sertifikatai: VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCILCF, EAC , bendras ilgis 0 m x sa24 Garso slėgio lygis: 34 dB (A), ty itin žemas triukšmas Apsaugos klasė: IP 54

Leidžiamas temperatūros diapazonas: -30°C iki +60°C



ASD 535 HD, 1 kanalas
Dūmų lygio indikatorius



ASD 535 HD, 2 kanalai
Dūmų lygio indikatorius

ASD 535 HD

Ekstremalioms aplinkoms

Idealiai tinka naudoti korozinėje aplinkoje Pritaikymas: metalo pramonėje, medienos apdirbimo pramonėje, žemės ūkyje ir kt. Patvirtinimas / sertifikatai: VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL Bendras visų mėginių ėmimo vamzdžių ilgis: 2x400 m Garso slėgio lygis: 34 dB (A), ty itin žemas triukšmas Papildoma apsauga nuo viršįtampių Dengtos spausdintinės plokštės Apsaugos klasė: IP 66

Leidžiamas temperatūros diapazonas: -30°C iki +60°C



ASD 533-1, 1 kanalas



ASD 533-2, 2 kanalai

ASD 533

Puikiai tinka didelėms stebėjimo zonoms

Sumažinta versija su ribotais sistemos apribojimais Taikymas: liftų šachtos, muziejai, kultūros artefaktai, salės, kino teatrai ir kt.

Patvirtinimai / sertifikatai: VdS, UL, FM, ActivFire, EAC Bendras visų mėginių ėmimo vamzdžių ilgis: 2 x 200 m Garso slėgio lygis: 34 dB (A), ty ypač žemas triukšmas. Apsaugos klasė: IP 54

Leidžiamas temperatūros diapazonas: -20°C iki +60°C



ASD 532

Vidutinio dydžio stebėjimo zonoms

Kompaktiškas dizainas Taikymas: kalėjimo kameros, švarios patalpos, laboratorijos, IT stelažai, telekomunikacijų įranga ir kt. Patvirtinimas / sertifikatai: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL

Bendras visų mėginių ėmimo vamzdžių ilgis: 120 m Garso slėgio lygis: 25 dB (A), ty itin žemas triukšmas Apsaugos klasė: IP 54

Leidžiamas temperatūros diapazonas: -20°C iki +60°C



ASD 531

Mažoms stebėjimo zonoms

Paprasta trijų žingsnių konfigūracija pačiame įrenginyje (be programinės įrangos / asmeninio kompiuterio) Taikymas: atskiros IT stelažai, švarios patalpos, pakabinamos lubos, ir tt Patvirtinimai / sertifikatai: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC Bendras visų mėginių ėmimo vamzdžių ilgis: 75 m Garso slėgio lygis: 25 dB (A), ty ypač žemas triukšmas Apsaugos klasė: IP 54

Leidžiamas temperatūros diapazonas: -10°C iki +55°C

FidesNet: protingas tinklo sprendimas

Įdiegę „FidesNet“, „SecuriSmoke ASD“ įsiurbiamieji dūmų detektoriai paverčia visavertę, išmaniąja sistema su centrinėmis vizualizavimo ir valdymo funkcijomis. Patvirtinti komponentai užtikrina saugų tinklo ryšį.


Funkcija

„FidesNet“ leidžia sujungti iki 100 „SecuriSmoke“ ASD. FidesPort NCU 900 reguliuoja ryšį tinkle ir integruoja jį į aukštesnio lygio sistemą, pvz., pastato valdymo sistemą (BMS) arba NetSoft vizualizavimo sistemą (žr. dešinėje). FidesPort NCU 900 palaiko standartines sąsajas, tokias kaip Modbus TCP duomenų persiuntimui.

Vizualizacija atliekama naudojant FidesControl RCU 700. 7 colių jutiklinis skydelis stebina savo aiškiai suprojektuota sąsaja ir optimaliomis vartotojo instrukcijomis. Visų į tinklą prijungtų įsiurbiamųjų dūmų detektorių sąlygos yra vizualizuotos ir gali būti valdomos centralizuotai.

Programos

„FidesNet“ naudojamas visur, kur yra nuotolinė arba centralizuota vizualizacija ir būtinas įsiurbiančių dūmų detektorių veikimas – pavyzdžiui, oro uosto apsaugos zonose, laboratorijose, IT aplinkoje ar saugumo valdymo sistemoje. „FidesNet“ taip pat yra būtinas norint prisijungti prie kitų sistemų per standartizuotas sąsajas. Jei, pavyzdžiui, duomenų centro saugos valdymo sistema gauna atitinkamus ASD duomenis, operatorius gali iškviesti esamą saugos sistemos būseną.

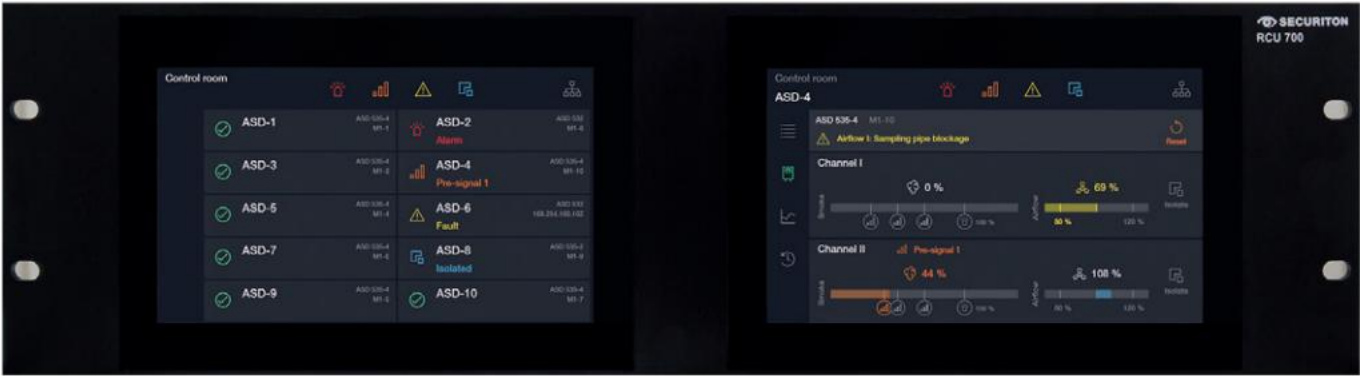

RMF - rėmo surinkimas 19" stovo surinkimui



NetSoft: puiki apžvalga ir paprastas valdymas


NetSoft programinės įrangos įrankis vizualizuoja tiesioginius duomenis iš įsiurbiančių dūmų detektorių asmeniniame kompiuteryje, kad būtų galima išsamiai peržiūrėti ir konfigūruoti visos sistemos parinktis.

Grafinė vartotojo sąsaja

Pastato plane pateikiama visų tinkle esančių ASD apžvalga, įskaitant dabartinę jų būseną. Netsoft grafinė sąsaja suteikia visišką lankstumą kuriant ir importuojant paprastus tinkle sujungtus aukštų planus bei sudėtingą pastato grafiką. Į tinklą prijungtų ASD būsenas galima peržiūrėti iš pirmo žvilgsnio: aliarmo, gedimo ar kitos būklės atveju atitinkamos yra paryškintos spalvomis.

Veikimas ir konfigūracija

NetSoft leidžia individualiai pasirinkti grafinių detektorių piktogramas ir pasiekti tinkle esančių detektorių duomenis. Taip pat galite konfigūruoti įrenginius tiesiai iš grafinės apžvalgos. Norėdami parodyti tiesioginius detektorių duomenis arba atlikti tolesnę atskirų ASD konfigūraciją ir parametrizavimą, „NetSoft“ galite paleisti ASD konfigūravimo įrankį.

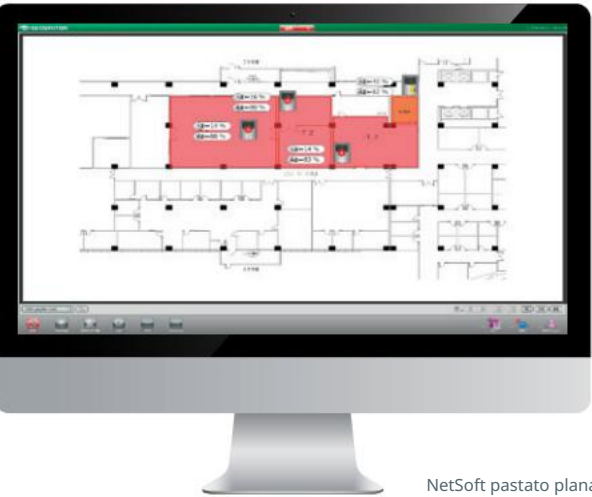

NetSoft pastato planas

ASD PipeFlow ir BIM: planuoti lengva


Planuoti sudėtingas sistemas – pvz., su asimetriniais mėginių ėmimo vamzdžiais? Tai lengva padaryti naudojant ASD PipeFlow mėginių ėmimo vamzdžių skaičiavimo programinę įrangą. O planavimas su mūsų BIM modeliais yra efektyvesnis.

ASD PipeFlow paprastam planavimui

ASD PipeFlow paprastais, logiškais žingsniais nukreipia jus į tikslą: planavimo etapo pabaigoje „SecuriSmoke ASD“ įsiurbiami dūmų detektoriai suteikia didžiausią naudą ir atitinka standartus atitinkančius atsako laipsnius pagal EN 54-20 (A, B ir C klasės) ir NFPA 72. Su savo praktiška programine įranga visada puikiai tinka vamzdžių balansavimo optimizavimui. mėginių ėmimo anga turi tokį patį jautrumą. Mėginių ėmimo vamzdžio priedai taip pat yra integruoti į VdS patvirtintą programinę įrangą.

Efektyvus pastatų planavimas naudojant BIM

Pastatų informacinis modeliavimas (BIM) dabar yra gerai žinomas šiuolaikiniame planavime. „Securiton“ siūlo BIM modelius „Revit“ savo produktams, įskaitant „SecuriSmoke“ ASD. Planavimas tampa efektyvesnis: galite anksti nustatyti planavimo klaidas ir sumažinti planavimo išlaidas bei darbo laiką: BIM automatiškai apskaičiuoja sistemos matmenis ir išlaidas.

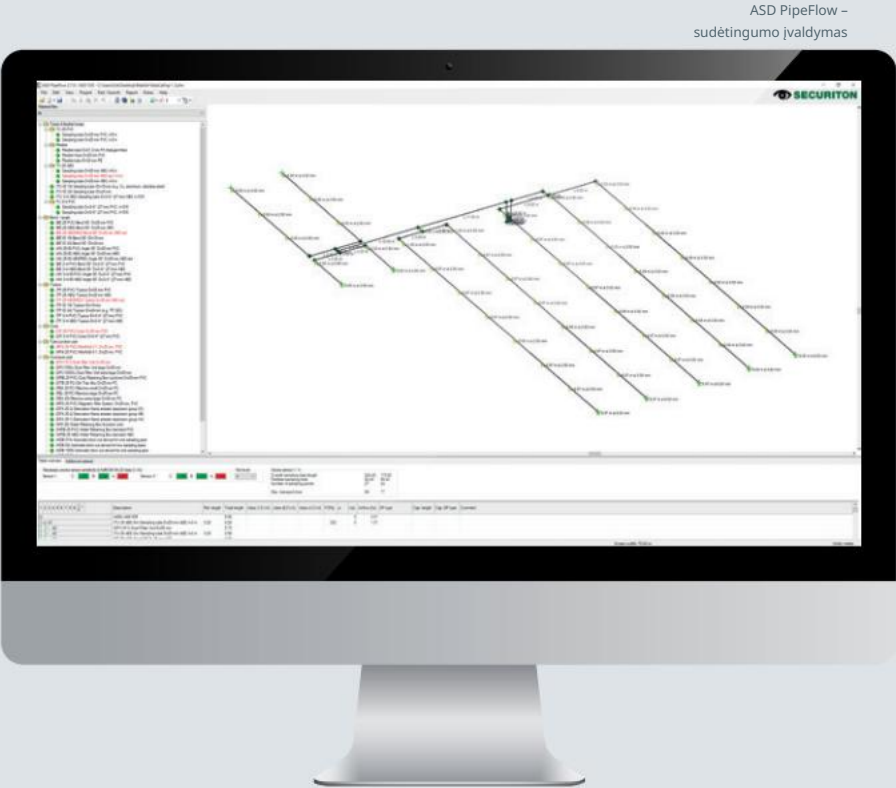

ASD PipeFlow – sudėtingumo įvaldymas

ASD Config: konfigūracija iš vieno šaltinio

Naudokite praktinį ASD Config programinės įrangos įrankį, kad galėtumėte paleisti įrenginį ir pritaikyti konkrečiai programai.

Optimali konfigūracija sumažina išlaidas


ASD Config leidžia efektyviai, patogiai ir saugiai sukonfigūruoti įsiurbiamuosius dūmų detektorius. Išsamios programinės įrangos analizės funkcijos ir nustatymo parinktys suteikia svarbios informacijos apie saugų ir ekonomišką veikimą: tai palengvina techninę priežiūrą net sunkiai pasiekiamose įrengimo vietose ir pašalina veikimo sutrikimus bei gedimus. Dėl RS-485 tinklo taip pat galite vizualizuoti ir vienu metu valdyti visus tinkle esančius ASD (ASD 535 ir 532).

Atsikratykite sudėtingumo naudodami mūsų ASD įrankius

ASD Config programinė įranga, skirta visam įrenginio nustatymui ir analizei
ASD PipeFlow programinė įranga efektyviam planavimui, patvirtinta VdS
BIM modeliai, skirti sumaniam pastatų planavimui
Config over Line centrinei konfigūracijai, paleidimui ir priežiūrai be fizinę prieigą prie įrenginio



ASD Config – paprasta konfigūracija ir analizė

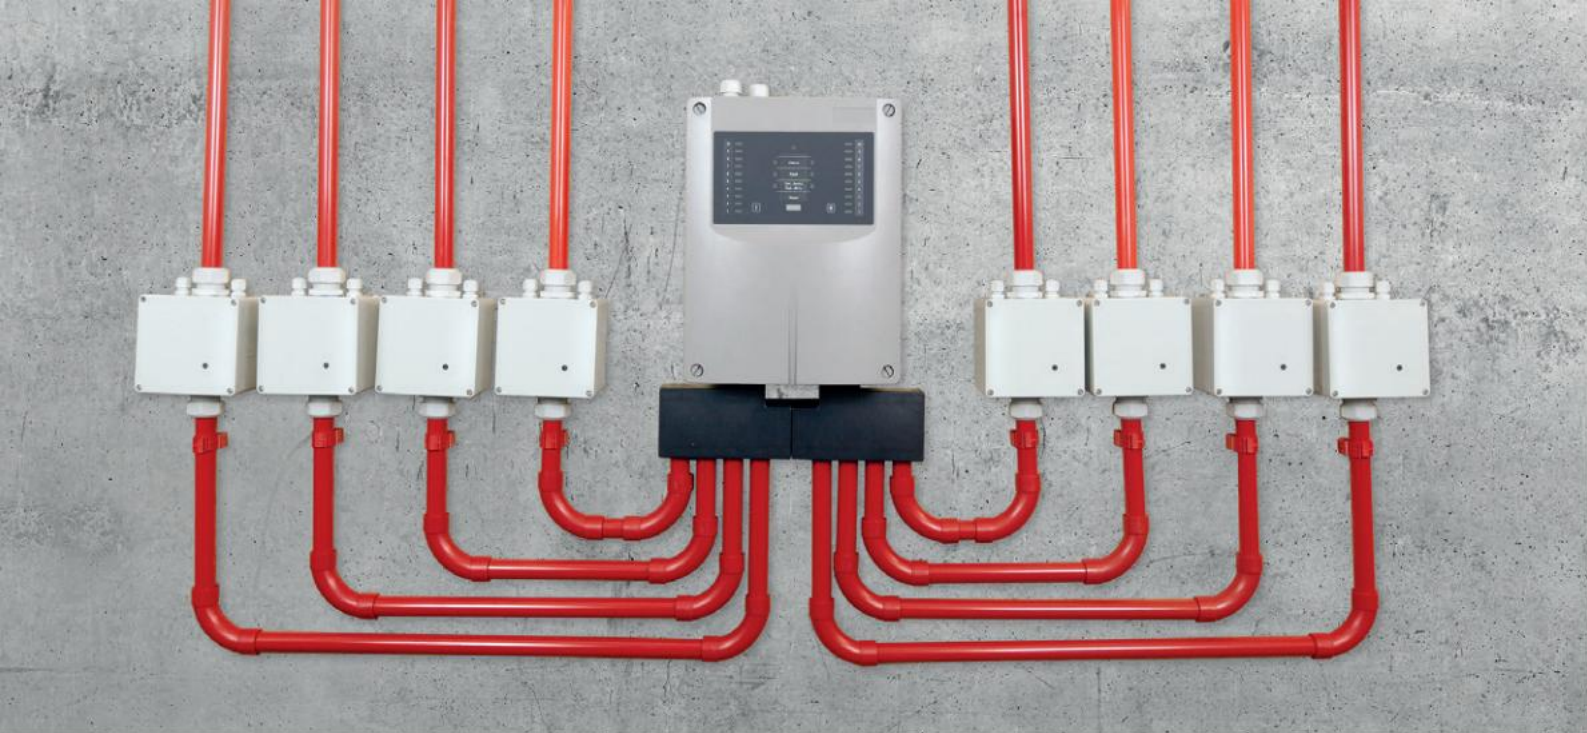

Daugiakanalės programos

Daugelyje programų reikalaujama, kad įsiurbimo dūmų detektoriaus vamzdynas būtų padalintas į kelis kanalus. Taip pat galima pasirinkti atskirų vamzdžių aptikimo funkciją. Be dviejų dūmų jutiklių, SecuriSmoke ASD taip pat turi vamzdžių skirstytuvą ir REK jutiklius, kuriuos galima integruoti tiesiai į mėginių ėmimo vamzdį.

Vamzdžių kolektorius

Jei reikia daugiau nei dviejų vamzdžių, vamzdžių kolektoriai yra paprastas sprendimas. Juos galima tiesiogiai prijungti prie ASD, kad juos būtų galima išplėsti, kad tilptų iki aštuonių mėginių ėmimo kanalų.

Kanalų ir spintelės identifikavimas

ASD siurbia orą iš daugelio vietų / taškų vienu metu. Tikslus identifikavimas, kur atsiranda dūmai nuo įmanoma naudojant mūsų REK sprendimą, pvz., valdymo spintelėse, pakabinamose lubose ir grindyse.

Papildoma nauda

- Lengvai montuojami vamzdžių kolektoriai
- Galima išplėsti iki aštuonių mėginių ėmimo kanalų
- Vamzdžių kolektoriai gali būti prijungti tiesiai prie ASD
- REK yra lanksčiai dislokuojami / išplečiami
- Keturių REK signalus galima apdoroti tiesiogiai ASD
- Kanalų identifikavimas vieno vamzdžio aptikimui
- Tiksli informacija apie tai, kur buvo dūmai aspiruotas

Dviejų detektorių priklausomybė

„SecuriSmoke ASD“ galima įsigyti kaip dviejų kanalų versiją su dviem nepriklausomais dūmų detektoriais tame pačiame detektoriaus korpuse.

- Naudokite gesinimo paleidimui
- Sumažėjo montavimo darbų, nes viename korpuse yra du detektoriai

Reikalingos programos: kiekviena situacija kontroliuojama

Itin tvirti, tylūs ir tikslūs atsakai į minimalų dūmų kiekį: SecuriSmoke ASD įsiurbiami dūmų detektoriai atitinka aukščiausius standartus.

Aukšta IP apsauga

Standartiškai SecuriSmoke ASD yra IP 54 apsaugos klasė: apsauga nuo dulkių, apsauga nuo prisilietimo ir vandens pusrų. Dėl to jie tinkami naudoti dulkelioje pramoninėje aplinkoje. ASD 535 HD modeliai atitinka

griežti IP 66 apsaugos klasės reikalavimai. Jie yra nepralaidūs dulkelms ir atsparūs stiprioms vandens srovėms – idealiai tinka naudoti ekstremaliose aplinkose, pvz.

kaip įprastos žemės ūkyje.

Tylus veikimas

„SecuriSmoke ASD“ įsiurbiamo oro garsas yra vos juntamas. Dėl minimalaus triukšmo juos galima montuoti vietose, kur svarbiausia ramybė ir tylą: muziejuose, ligoninėse, sveikatingumo įstaigose, bažnyčiose ir kt.

ASD 535/533 = 34 dB (A) ASD 532/531 = 25 dB (A)

Labai didelis jautrumas

Dūmų jutiklis SecuriSmoke ASD sukurtas naudoti itin jautrioje aplinkoje. Jo jautrumas yra 0,002% Obs/m, o tai atitinka itin mažą dūmų kiekį ore. SecuriSmoke ASD galima naudoti

kritinės patalpos (pvz., kompiuterių centrai), kuriose nurodyti A klasės įrenginiai.



Visas priedų asortimentas:
tinkamas dalis kiekvienam pritaikymui

Pramoniniai pritaikymai
Priedai atšiaurioms aplinkoms.



Išpūtimo įrenginiai

Vandens sulaikanti dėžutė

Purvo laikiklis

Magnetinis filtras

Lanksčios žarnos

Metalo mėginių ėmimas vamzdžiai

Oro aušintuvas/šildytuvas

Pasirenkami moduliai
Funkcinis ASD patobulinimas.



Relės kortelės

Sąsajos kortelės

Duomenų registravimas

Patalpų stebėjimas Reikli patalpų apsaugai.



Vamzdžių jungtys 4 kanalams

Kanalų identifikavimas

Kapiliariniai mėginių ėmimo taškai ir lubų kanalai

Naudojimas gilaus užšaldymo įrenginiuose
Įranga minusinei temperatūrai.



Šildomos mėginių ėmimo vietos

Specialūs filtrai

Standartinės programos
„Securiton“ siūlo platų priedų asortimentą pilnam montavimui.



Vienas filtras daugeliui programų

Skirtingo skersmens mėginių ėmimo spausdukai

Įvairių spalvų ABS ir PVC vamzdžiai



Maitinimo šaltiniai

Lanksčios žarnos mėginiams paimti vamzdžius

Mėginių ėmimo piltuvėliai

Ex zonų priedai
Dėl didesnių reikalavimų potencialiai sprogioje aplinkoje.



Liepsnos slopintuvai

Pagalbinis korpusas skirtas asmeninei apsaugai

Naudojamas visame pasaulyje su visame
pasaulyje galiojančiais sertifikatais


Pasauliniai produktų testai ir sertifikatai leidžia SecuriSmoke ASD naudoti bet kurioje pasaulio rinkoje.

„SecuriSmoke“ ASD kalba keliomis kalbomis: planuojant sistemą galima drąsiai laikytis pasauliniu mastu taikomų standartų, tokių kaip NFPA 72, FIA praktikos kodeksas, VDE 0833-2, TS 54-14, BS 5839-1 ir kt.

„Securiton“ veikia visame pasaulyje. Mūsų būstinė yra Šveicarijoje, o turime dukterinių įmonių arba vietinių darbuotojų, veikiančių Brazilijoje, Kinijoje, Dubajuje, Indijoje, Kolumbijoje, Malaizijoje, Meksikoje, Ispanijoje, JK, Tailande ir Vietname.



Įsiurbiančių dūmų detektorių apžvalga: SecuriSmoke ASD

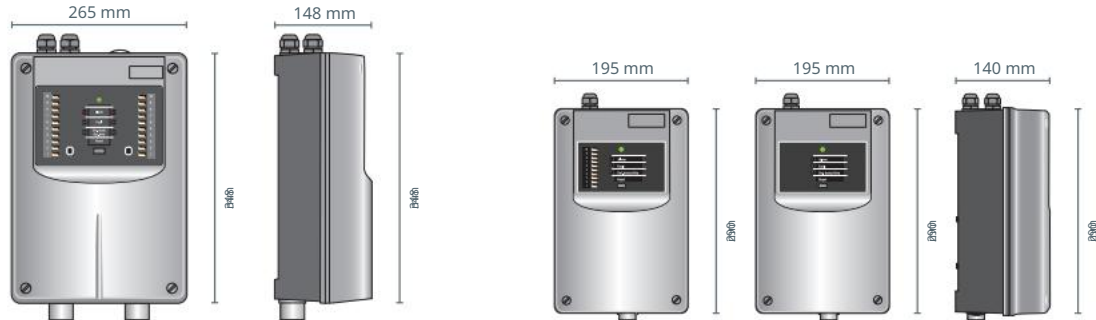

	ASD 535	ASD 533	ASD 532	ASD 531
Produkto informacija				
Kanalai	1/2	1/2	1	1
Dūmų jutiklis	Itin jautrus dūmų jutiklis su didelės galios šviesos diodu, LVSC dūmų kamera ir patentuotu pūkelių filtru			
Stebėjimo zona	5760 m²	3840 m²	1280 m²	720 m²
Dūmų lygio indikatorius	Parinktis (-3 ir -4 versijos)	Nr	Serija	Nr
Programavimas	ASD konfigūracija	ASD konfigūracija	ASD konfigūracija	Nėra
(kompiuterio įrankis)				
Konfigūracija	EasyConfig	EasyConfig	EasyConfig	BasiConfig
Mėginių ėmimo vamzdžio skaičiavimas	ASD PipeFlow	ASD PipeFlow	ASD PipeFlow	ASD PipeFlow
Programos	Aukštos klasės sandėliai, giliai šaldomi sandėliai, dideli duomenų centrai, istoriniai pastatai, didelės/aukštos salės ir kt.	Liftų šachtos, muziejai, kultūros artefaktai, salės, kino teatrai ir kt.	Kalėjimo kameros, švarios patalpos, laboratorijos, IT stelažai, telekomunikacijų įranga ir kt.	Individualūs IT stelažai, švarios patalpos, netikros lubos ir kt.
Dengtos spausdintinės plokštės ir apsauga nuo viršįtampių	HD versija	—	—	—
Patvirtinimas / sertifikatai	VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL	VdS, UL, FM, ActivFire, EAC	VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL	VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC

		ASD 535	ASD 533	ASD 532	ASD 531
Techniniai duomenys					
Maitinimo įtampos diapazonas EN 54 FM/UL		Nuo 10,5 iki 30 V nuolatinės srovės Nuo 12,4 iki 27 V nuolatinės srovės	Nuo 10,5 iki 30 V nuolatinės srovės Nuo 12,4 iki 27 V nuolatinės srovės	Nuo 14,0 iki 30 VDC Nuo 16,4 iki 27 V nuolatinės srovės	Nuo 14,0 iki 30 VDC Nuo 16,4 iki 27 V nuolatinės srovės
Energijos suvartojimas Tipas esant 24 VDC		260–290 mA 130–170 mA 115 mA			75 mA
Signalizacijos jautrumas	Signalizacija	0,02–10 %/m (0,00087–0,457 dB/m)			nuo 0,02 iki 10 %/m
	Išankstinis signalas	Nuo 0,002 %/m (0,0000869 dB/m)			Nuo 0,006 %/m
Signalizacijos lygiai		5 (3 išankstiniai signalai, žadintuvas, 2 signalas) Reguliuojami išankstiniai signalai nuo 10 iki 90%			4 (3 išankstiniai signalai nuolat nustatyti 30/50/70 %)
Mėginių ėmimo angų skaičius (su ASD PipeFlow)	EN 54-20, A klasė 2×18		2×16	8	6
	EN 54-20, B klasė	2×56	2×50	12	8
	EN 54-20, C klasė	2×120	2×50	16	12
Sistemos ribos atitinka EN 54-20, C klasė	Maks. bendras visų mėginių ėmimo vamzdžių ilgis	2×300 m	2×200 m	120 m	75 m
Sistemos ribos be standartų atitikties	Maks. bendras visų mėginių ėmimo vamzdžių ilgis	2×400 m	2×200 m	120 m	75 m
Ventiliatorius/siurbimo sistema	Siurbimo slėgis	> 400 Pa	> 170 Pa	> 100 Pa	> 30 Pa
	Garso slėgio lygis > 34 dB (A)		> 34 dB (A)	> 25 dB (A)	> 25 dB (A)
Būstas	Apsaugos tipas	IP 54 (IP 66: HD versija)	IP 54	IP 54	IP 54
Darbinė temperatūra/ drėgmė	Vertinimo vienetas	-30 iki +60°C/ 95 % santykinis drėgnumas (UL maks. +40°C)	-20°C iki +60°C/ 95 % santykinis drėgnumas (UL maks. +40°C)	-20°C iki +60°C/ 95 % santykinis drėgnumas (UL maks. +40°C)	-10 iki +55°C/ 95 % santykinis drėgnumas (UL maks. +40°C)
	1 kanalo versijų skaičius	3 (1 signalas, 1 gedimas, 1 laisvas)	3 (1 signalas, 1 gedimas, 1 laisvas)	2 (1 aliarmas, 1 gedimas)	
Relė	2 kanalų versija	3 (kiekvienas 1 signalas I ir II signalizacija, 1 gedimas)	3 (kiekvienas 1 signalas I ir II signalizacija, 1 gedimas)	(išankstiniams signalams naudokite RIM 36)	
	Kontakto apkrova	50 VDC / 1 A (UL 30 VDC)			
Sąsajos	Atidarykite kolektoriaus išėjimus	Kaip estafetės	Kaip estafetės	Kaip estafetės	Kaip estafetės
	PC įrankis	USB	USB	Ethernet	—
	Tinklas	RS 485	RS 485	RS 485, Ethernet	—
	Įėjimai	Atstatyti, diena/naktis	Atstatyti, diena/naktis	Atstatyti, diena/naktis	Nustatyti iš naujo
SecuriFire integracija Taip, su XLM-35 moduliu (pavojaus signalas, išankstinis signalas, gedimai, dienos / nakties jautrumo perjungimas, atstatymas ir kt.)					
Įvykio atmintis/ analogiškos vertės	Laive	430 įvykių	430 įvykių	1000 įvykių	1000 įvykių



Securiton AG

Signalizācijas ir apsargos sistemos
Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen
www.securiton.com, info@securiton.com

Šveicarijas Securitas grupės įmonė
